

設置工事標準基準



(W550×H500×奥行き240mm)

厚さ1mmのSUS304
組み立て式
錆びない半永久製品
重量10kg





出水ラインをフィルターハウスの後ろに
まわして入水ラインと同方向にします。
右側へ揃える場合はこの逆になります。

工事手順

- ① フィルターハウスのINに逆止弁付きボールバルブを装着します。
※ボールバルブの先に水栓ソケットを装着します。
 - ② MZ-I型のINにステンレス六角ニップルを装着します。
 - ③ フィルターハウスのOUTを、②で装着したニップルに接続します。
 - ④ 収納ケースを組み立てます（組み立て方法は本体に付いています）
※接続サイドの前面と上蓋は開けて置きます。
 - ⑤ MZ-I型置き台（2枚板組）を組んで、所定の位置に据えます。
 - ⑥ MZ-I型とフィルターハウスの組み上がりを置き台に乗せます。
 - ⑦ 下穴からパイプを通して、ソケットに接着します。
 - ⑧ MZ-I型のOUTにフレキニップルを装着します。
 - ⑨ ⑧で装着したフレキニップルにフレキパイプを装着します。
 - ⑩ 上部の出水口を決めて、パイプを通します。
 - ⑪ パイプの先にバルブソケットを接着します。
 - ⑫ フレキパイプをフィルターを避けるように曲げて、⑪に装着します。
 - ⑬ 収納ケースの外に出たIN, OUTのパイプを、水道管に接続します。
※事前に、設置位置まで水道管の取り出しをして置きます。
 - ⑭ 収納ケースの外に出たパイプに保温材を巻きます。
 - ⑮ 収納ケースの前板、上蓋の順番でボルト締めをします。（おわり）
- ※ 接続後に、全ての出水口の通水確認を必ず行ってください。**

設置法と部品

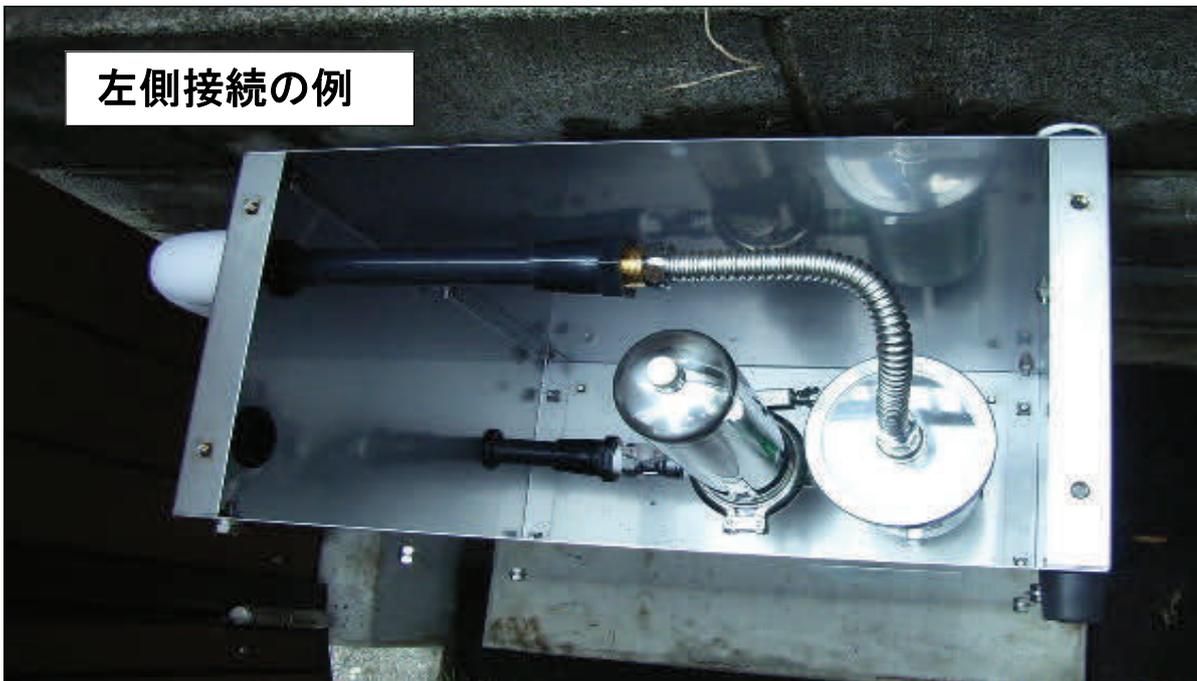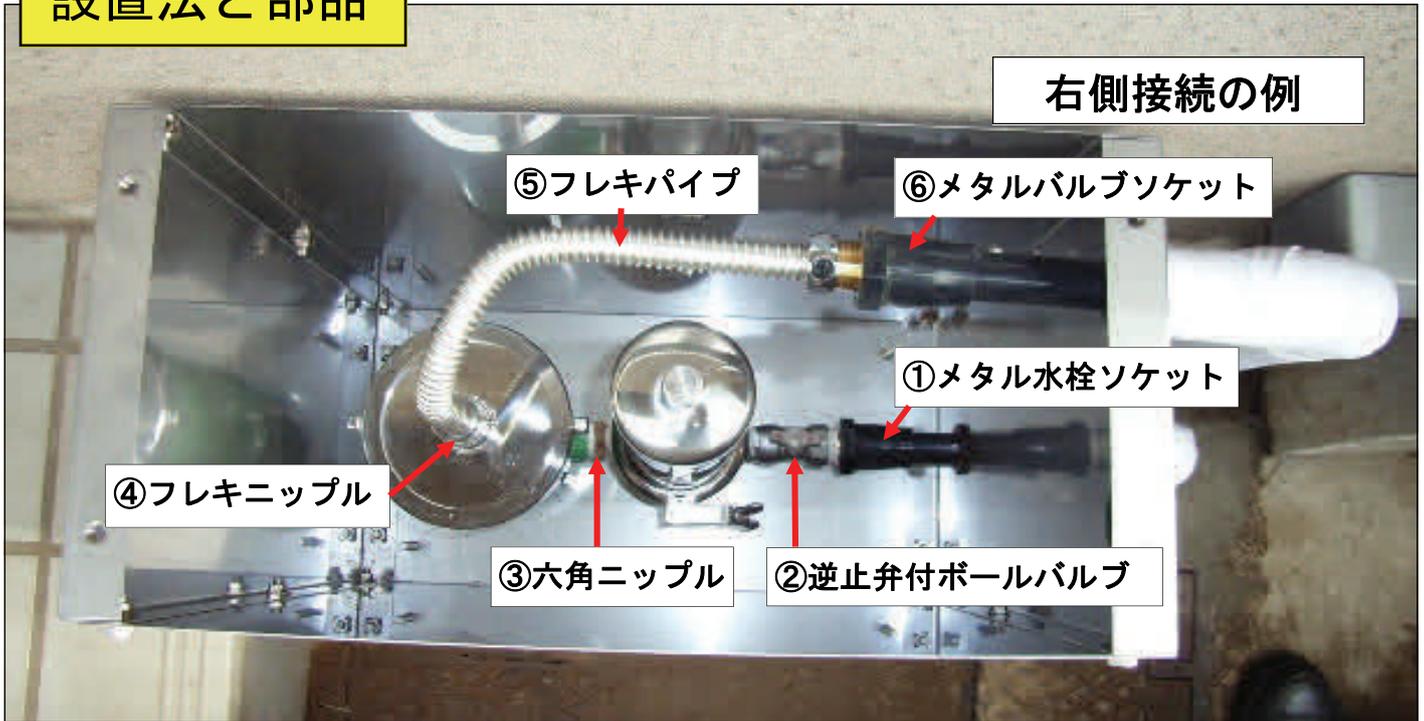

地面に設置する場合は →
コンクリート板を敷く

